


Do WPpoż

V1047-V1052 6x FLAME-X550 (NHXX 3x4,5 FEIBU/ES0
1x FLAME-X550 (NHXX 3x4,5 FEIBU/ES0

RGK

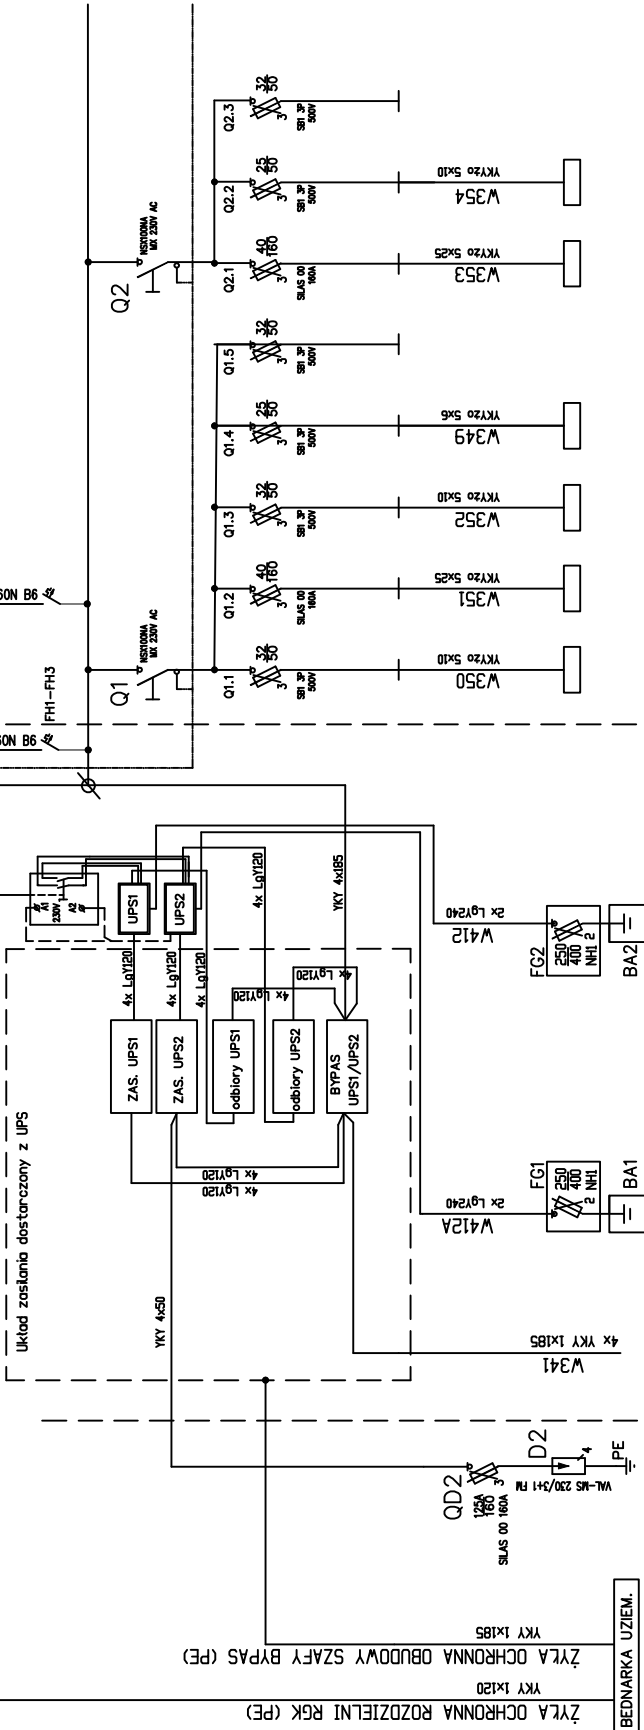

Nr pola	1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
Moc zainst. [kW]	196,5		10,7	19,3	12,0	2,5		22,6	4,8	
Moc oblicz. [kW]	120,0		7,6	13,5	8,4	1,0		15,8	3,4	
Przeznaczenie z rozdzielni RG	Zasilanie z rozdzielni RG		Tablica komputer. T01K	Tablica komputer. T02K	Tablica komputer. T03K	Tablica komputer. TCCTV		Tablica komputer. T11K	Tablica komputer. T12K	Rezerwa
	Zabezpieczenie akumulatorów	Zasilanie akumulatorów	Sygnal, obecności napięcia	Zasilanie akumulatorów	Zasilanie akumulatorów	Bateria akumulatorów				

UWAGA:

UPS1, UPS2 – Green Power GP160 – Socomec, 160 kVA, 3F/3F, 15min.



HULANICKI BEDNAREK
Spółka z o.o.
22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2B
tel. (0-precz) 854-07-11 do 13, fax: 565-39-85
http://www.hulanicki-bednarek.com.pl

Opracował: D. Bas
Sprawdził: E. Aponiuk
Norma PN-EN-60439-1

Zlecająca: Elektronantaz Kraków S.A.
Numer zlec.: 0385.57/05/2011

Tenat: Rozdzielnia RGK
Obiekt: LOTNISKO JASIONKA K.RZESZOWA
Terminal PASAZERSKI

Strona: 5